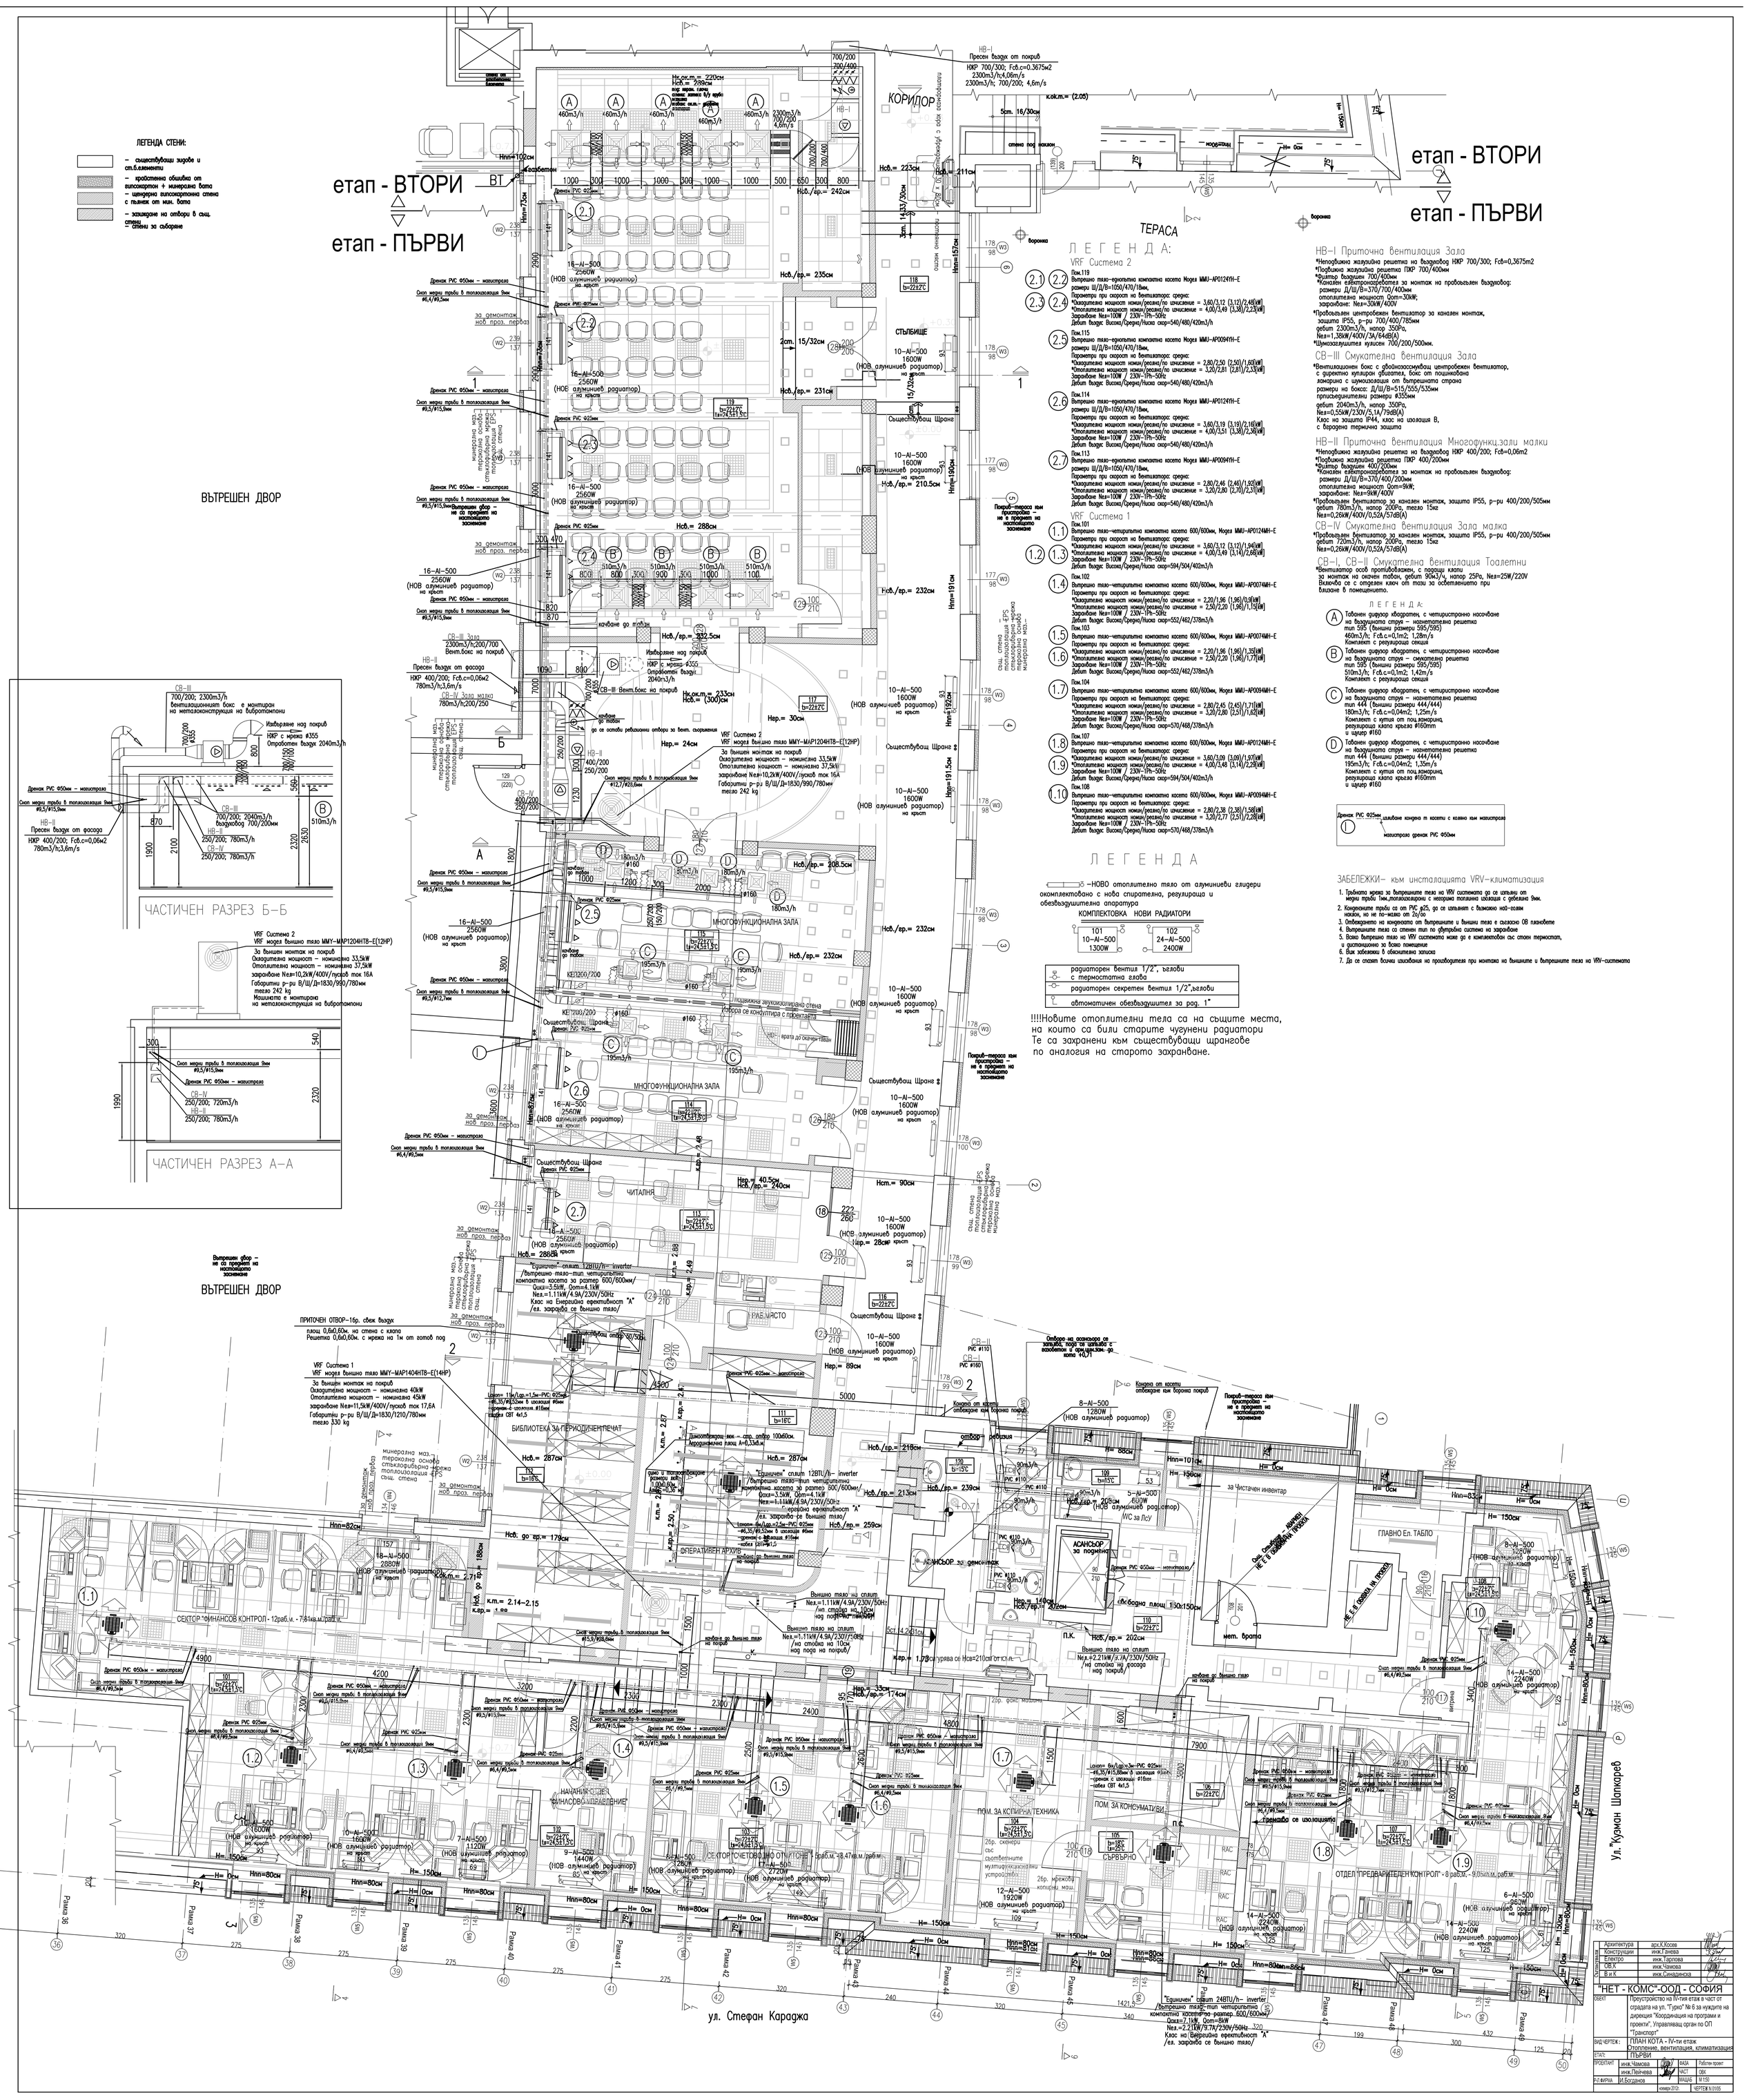
етап - ВТОРИ
етап - ПЪРВИ
ВЪТРЕШЕН ДВОР
КОРИДОР
ТЕРАСА
СТЪЛБИЩЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА
ЧИТАЛНЯ
БИБЛИОТЕКА ЗА ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ
ОПЕРАТИВЕН АРХИВ
ГЛАВНО Ел. ТАБЛО
ПОМ. ЗА КОПИРНА ТЕХНИКА
ПОМ. ЗА КОНСУМАТИВИ
ОТДЕЛ "ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ" - 8 раб.м. - 9,05кв.м.раб.м.
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ"
СЕКТОР "ФИНАНСОВ КОНТРОЛ" - 12раб.м. - 7,81кв.м./раб.м.
СЕКТОР "СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ" 1 раб.м. - 8,47кв.м./раб.м.
ул. Стефан Караджа
ул. "Кузман Шапкарев"
Рамка 36
Рамка 37
Рамка 38
Рамка 39
Рамка 40
Рамка 41
Рамка 42
Рамка 43
Рамка 44
Рамка 45
Рамка 47
Рамка 48
Рамка 49
ЧАСТИЧЕН РАЗРЕЗ Б-Б
ЧАСТИЧЕН РАЗРЕЗ А-А
ЛЕГЕНДА:
VRF Система 2
VRF Система 1
ЛЕГЕНДА
НВ-I Приточна вентилация Зала
СВ-III Смукателна вентилация Зала
НВ-II Приточна вентилация Многофункц.зали малки
СВ-IV Смукателна вентилация Зала малка
СВ-I, СВ-II Смукателна вентилация Тоалетни
ЛЕГЕНДА:
ЗАБЕЛЕЖКИ- към инсталацията VRV-климатизация
1. Тръбната мрежа за вътрешните тела на VRV системата да се изпълни от медни тръби 1мм.топлоизолирани с неорганична топлинна изолация с дебелина 9мм.
2. Кондензните тръби са от PVC ø25, да се изпълнят с възможно над-голям наклон, но не по-малко от 2o/oo
3. Отбивката на кондензата от вътрешните и външни тела е съгласно ОВ плановете
4. Вътрешните тела са стенен тип по фубтръбна система на захранване
5. Всяко вътрешно тяло на VRV системата може да е комплектован със стаен термостат, и дистанционно за всяко помещение
6. Виж забележки в обяснителна записка
7. Да се спазят точни изисквания на производителя при монтажа на външните и вътрешните тела на VRV-системата
"Единичен" сплит 24BTU/h- inverter /вътрешно тяло-тип четиристранно компактна касета за размер 600/600мм/ Qохл=7.1kW, Qот=8kW Nел.=2.21kW/9.7A/230V/50Hz Клас на енергийна ефективност "А" /ел. захранва се външно тяло/
Вътрешен двор - не са предмет на настоящото заснемане
Покрив-тераса към пристройка - не е предмет на настоящото заснемане
Съществуващ Шране
Воронка
Дренаж PVC Ø25мм
Дренаж PVC Ø50мм - магистрала
Скоп медни тръби в топлоизолация 9мм
Кондензна от касети отвеждане към боронна покрив
Отбор на асансьора се запушва, пода се изпълва с газобетон и арм.шл.зам.до кота +0,1
АСАНСЬОР за демонтаж
АСАНСЬОР за подмяна
Ос. Стена/Колона - ЖБ/ЖТ НЕ Е В ОБХВАТА НА ПРОЕКТА
мет. врата
за Чистачен инвентар
WC за ЛсУ
тремаша се изолацията
Нпп=82см
Нпп=80см
Нпп=86см
Н= 150см
Н= 0см
Н= 75см
Н= 150см
Н= 80см
Н= 130см
Н= 75см
Н= 0см
Н= 75см
Н= 0см
Н= 75см
Н= 0